


**FOTOS UNIDADES ACONDICIONADORES DE AIRE**  
**TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA DE VIEQUES**



Cuarto de Abogados (24); relocalizar unidad a pared del frente.

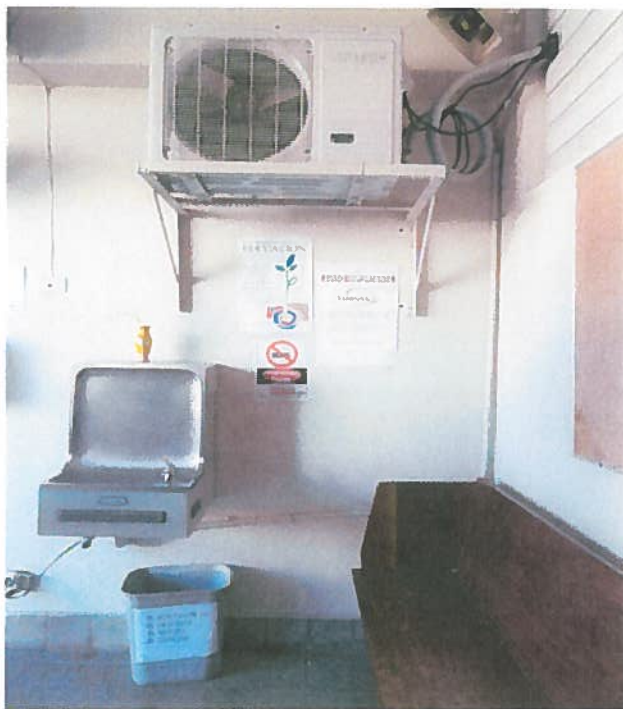

A la derecha está el Cuarto de Abogados con la unidad.



1. La unidad del Cuarto de Abogados hay que reubicarla detrás de esta pared, sacar la tubería hacia esta oficina (**Foto - Secretaría - 25**).
2. Luego hacia la derecha como la de esta unidad.
3. La unidad del Cuarto de Abogados como la de Secretaría requieren bomba de condensación como se muestra en la foto además del cubrefalta plástico.



1. La tubería viene de la Secretaría a la izquierda, cruza el pasillo, al fondo, y sale a la derecha al exterior. Esto es para las unidades **24** y **25**.



1. Las tuberías (24 y 25) bajan por la pared en este punto.




1. Compresor (25 - Secretaría) hay que ponerlo, aquí, sobre palometas.
2. Compresor (24 - Abogados) hay que ponerlo, aquí, sobre palometas.
3. Oficina Juez Municipal (21): Remover existente e instalar una nueva.





1) **Oficina de Video Conferencia (22):** unidad nueva se puede instalar aquí con el compresor en palometas.

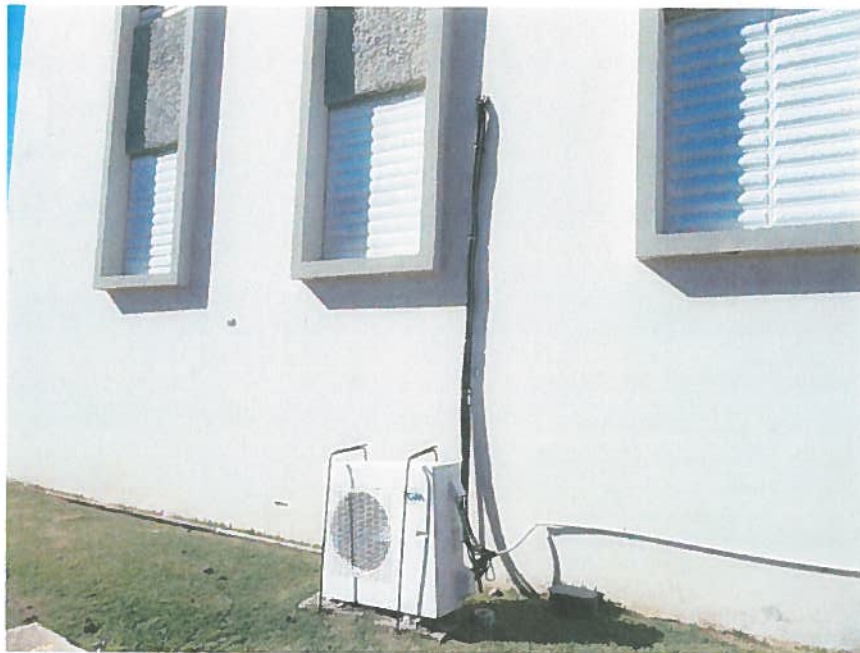

1) **Sala de Espera (23):** este trabajo queda cancelado, no va en palometas.